



ATBALSTA BLOKS LĪKUMAM


Virsskats

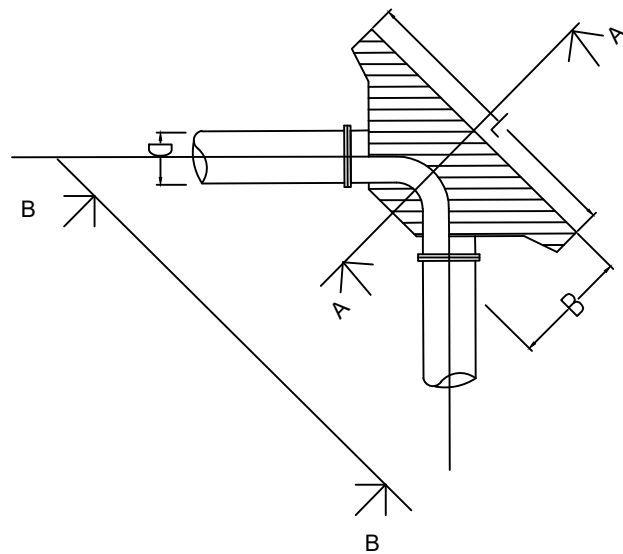

Griezums A-A

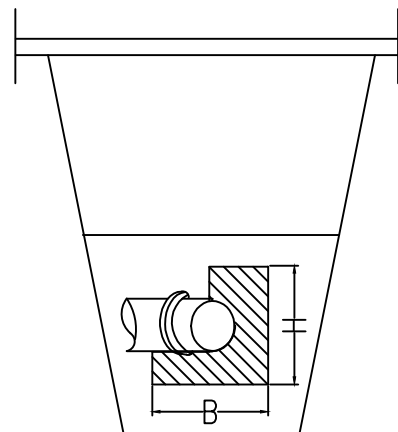


Skats B-B

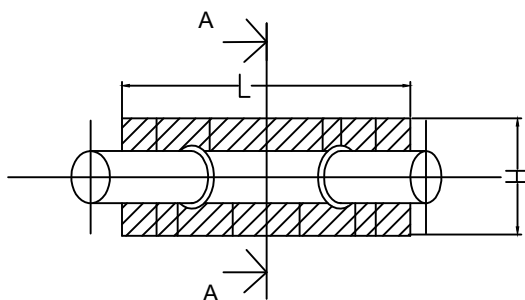


ATBALSTA BLOKS TREJGABALAM


Virsskats

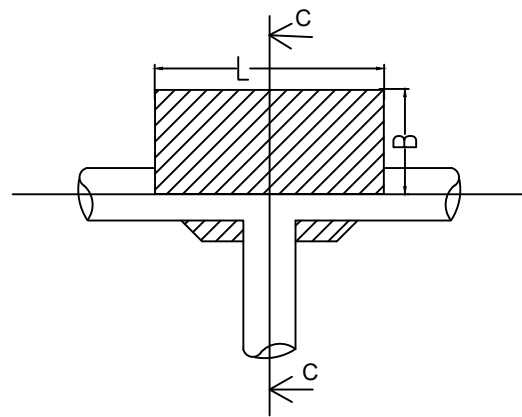

Griezums C-C

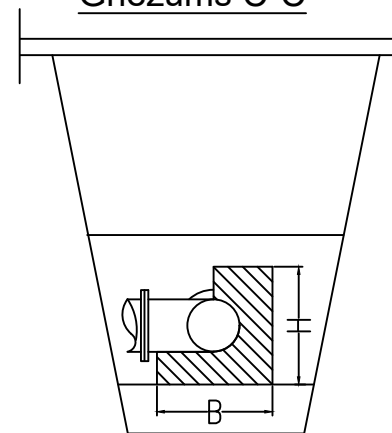


ATBALSTA BLOKS NOSLĒGTAPAI

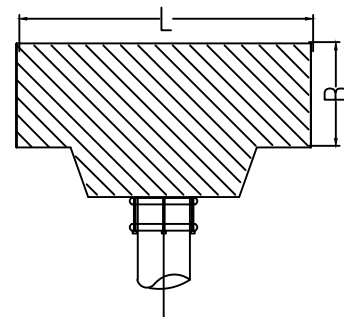


ATBALSTA BLOKS TREJGABALAM AKĀ

Virsskats

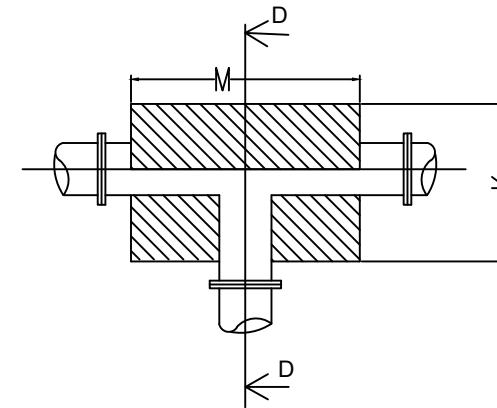


Griezums D-D




PAMATNE AIZBĪDNIM AKĀ

Virsskats

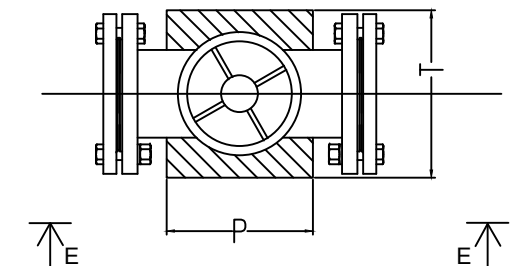

Skats E-E

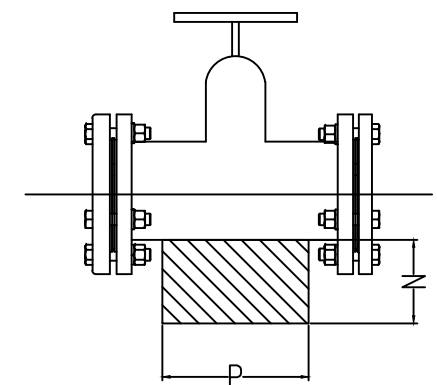


PAMATNES IZMĒRI

| Veidgabala diametrs DN | H (mm) | K (mm) | M (mm) | N (mm) | P (mm) | T (mm) | BETONA KLAŠE |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 50 | 400 | 260 | 165 | 250 | 50 | 100 | C16/20 |
| 65 | 415 | 285 | 195 | 250 | 70 | 120 | C16/20 |
| 100 | 450 | 315 | 225 | 250 | 90 | 160 | C16/20 |

ATBALSTA BLOKU IZMĒRI MĀLAINĀS VAI SMIL ŠU AUGSNĒS, BĪDES STIPRĪBA 200 kN/m²

| D | L | | | | | | H | B | BETONA KLAŠE |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|--------------|
| Caurules diametrs; Ø | 11° | 22° | 30° | 45° | 60° | 90° | (mm) | (mm) | |
| 63 | - | - | - | 200 | 260 | 360 | 200 | 150 | C16/20 |
| 75 | - | - | - | 240 | 300 | 430 | 200 | 150 | C16/20 |
| 110 | - | - | 230 | 340 | 440 | 610 | 200 | 150 | C16/20 |



Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS:

AS "Olaines ūdens un siltums"

OBJEKTS:

"Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Saskaņu ielā, Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā"

| Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums | Lapas nosaukums: | Līguma Nr.23/182/2-18 |
|------------|----------|----------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Būvpr.d.v. | L. Ozola | | 26.10.2023 | Atbalsta bloki un pamatnes | Arhīva Nr. 2023-UK/957-39 |
| Izstrādāja | L. Ozola | | 26.10.2023 | | Mērogs: b.m |
| | | | | | Stadija Lapas Ras.Nr. |
| | | | | | BP UKT-10 |