



Zāliena atjaunošana

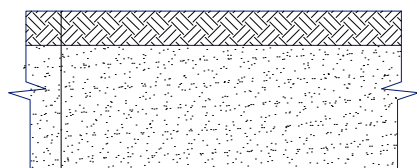

Apzaļumošana ar augu zemi NN-3*, h=10 cm
Uzbēruma grunts
(*) ABS 2023/1, punkts 4.6

Brauktuves ar nesaistītu minerāla materiāla (grants) seguma atjaunošana

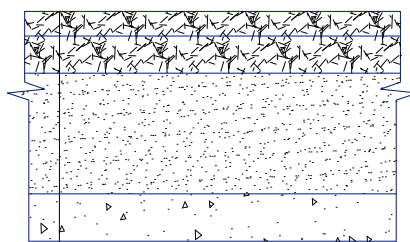

Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s (0/22) seguma būvniecība, (AADTj, pievestā ≤ 100), h=8cm

Nesaistītu minerālmateriālu 0/63pn pamata nesošās kārtas būvniecība, (AADTj, smagie ≤ 100), h=20cm

Nepastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība, hmin=40cm

Pievesta grunts: materiāls atbilstoši salizturīgas grunts prasībām (ABS 2023/1, punkts 5.1.)

PIEZĪMES:

1. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus;
2. Materiāliem jāatbilst "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1";
3. Segas un seguma izbūves darbi jāveic atbilstoši "ABS 2023/1";
4. Konstruktīviem slāņiem jābūt izbūvētiem pakāpienveidīgiem;
5. Kopējais deformācijas modulis EV_2 uz zemes klātnes nedrīkst būt zemāks par 45 MPa;
6. Uz minerālmateriālu slāņa minimālā nestspēja $Ev_2=120\text{MPa}$;
7. Uz salizturīgā slāņa minimālā nestspēja $Ev_2=60\text{MPa}$;
8. Grunts sablīvējums (zem salizturīga slāņa) $\geq 98\%$ no Proktora blīvuma vai veicot dubulto slogošanu ar statisko plātni $Ev_2/Ev_1 \leq 3,5$.
9. Sablīvējums salizturīgam slānim $\geq 100\%$ no Proktora blīvuma vai veicot dubulto slogošanu ar statisko plātni $Ev_2/Ev_1 \leq 2,5$.
10. Sablīvējums minerālmateriālu slānim $\geq 102\%$ no Proktora blīvuma vai veicot dubulto slogošanu ar statisko plātni $Ev_2/Ev_1 \leq 2,3$.



firma L4

Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS:

AS "Olaines ūdens un siltums"

OBJEKTS:

"Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Saskaņu ielā, Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā"

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr.23/182/2-18
					Arhīva Nr. 2023-UK/957-39
Būvpr.d.v.	L. Ozola		26.10.2023	Segumu konstrukciju atjaunošanas veidi	Mērogs: b.m
Izstrādāja	L. Ozola		26.10.2023		Stadija
					Lapas
					Ras.Nr.
					BP
					UKT-8