




ATBALSTA BLOKS LĪKUMAM
Virsskats

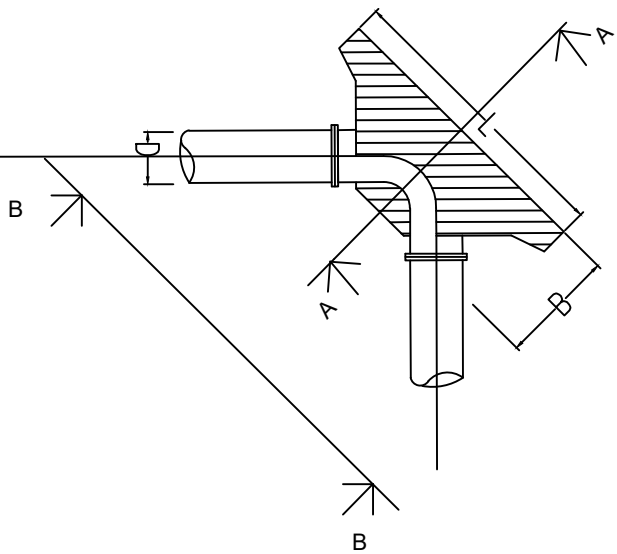


Griezums A-A

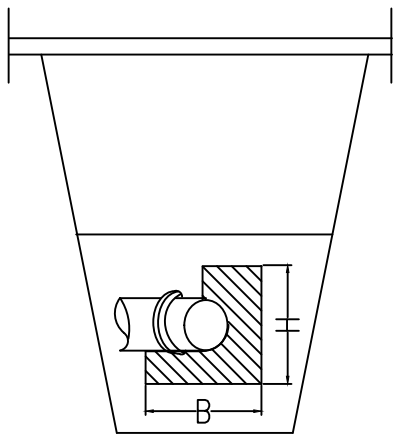


Skats B-B

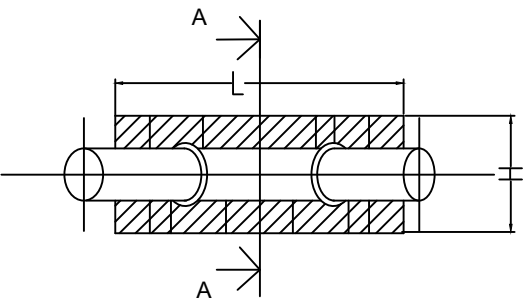


ATBALSTA BLOKS TREJGABALAM
Virsskats

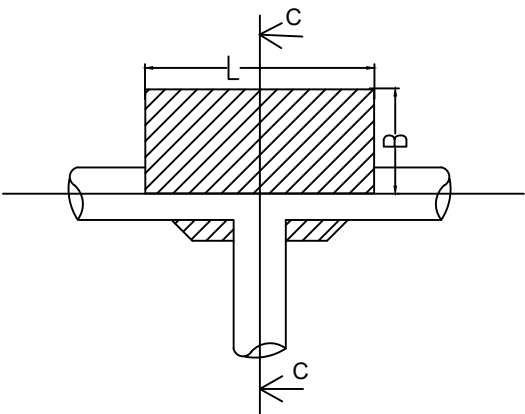


Griezums C-C

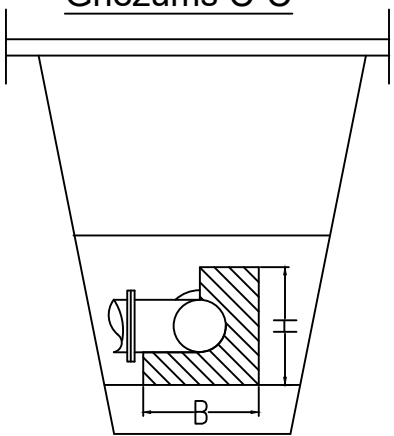


ATBALSTA BLOKS
NOSLĒGTAPAI

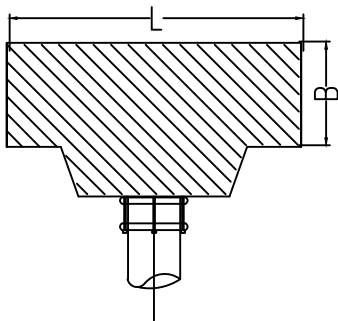


ATBALSTA BLOKS
TREJGABALAM AKĀ
Virsskats

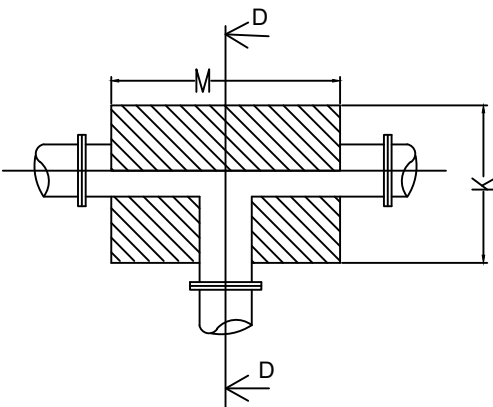


Griezums D-D



PAMATNE
AIZBĪDNIM AKĀ
Virsskats

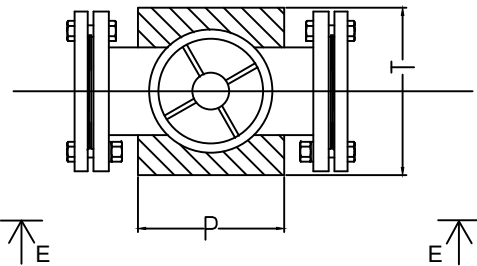

Skats E-E

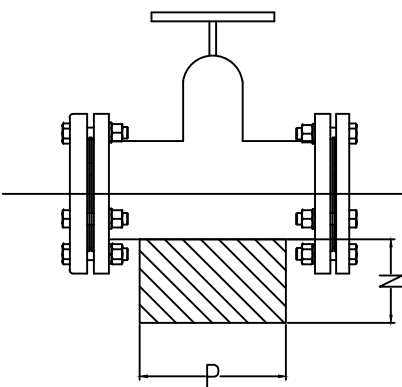


PAMATNES IZMĒRI

Veidgabala diametrs DN	H (mm)	K (mm)	M (mm)	N (mm)	P (mm)	T (mm)	BETONA KLAŠE
50	400	260	165	250	50	100	C16/20
65	415	285	195	250	70	120	C16/20
100	450	315	225	250	90	160	C16/20
150	490	355	265	250	130	240	C16/20

ATBALSTA BLOKU IZMĒRI MĀLAINĀS VAI SMILŠU AUGSNĒS, BĪDES STIPRĪBA 200 kN/m2

D	L						H	B	BETONA KLAŠE
Caurules diametrs; Ø	11°	22°	30°	45°	60°	90°	(mm)	(mm)	
63	-	-	-	200	260	360	200	150	C16/20
75	-	-	-	240	300	430	200	150	C16/20
110	-	-	230	340	440	610	200	150	C16/20
140	-	-	230	340	440	610	200	150	C16/20
160	-	-	230	340	440	610	200	150	C16/20

 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 67500180 Fakss: +371 67500181		PASŪTĪTĀJS: AS "Olaines ūdens un siltums"					
		OBJEKTS: "Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve autoceļā Tīreļi-Atkr. izgāztuve (CA005), Grēnēs, Olaines novadā"					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums: Atbalsta bloki un pamatnes		Līguma Nr.23/193/3-11	
Būvpr.d.v.	J.Kauranens		28.11.2023			Arhīva Nr. 2023-UK/957-40	
Izstrādāja	L. Ozola		28.11.2023			Mērogs: b.m	
						Stadija	Lapas
						BP	Ras.Nr. UKT-8