
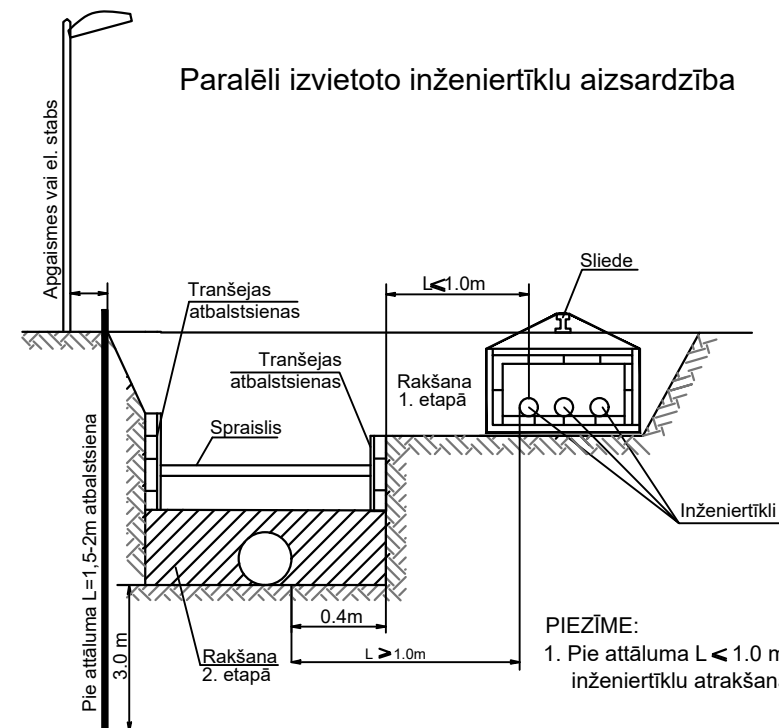
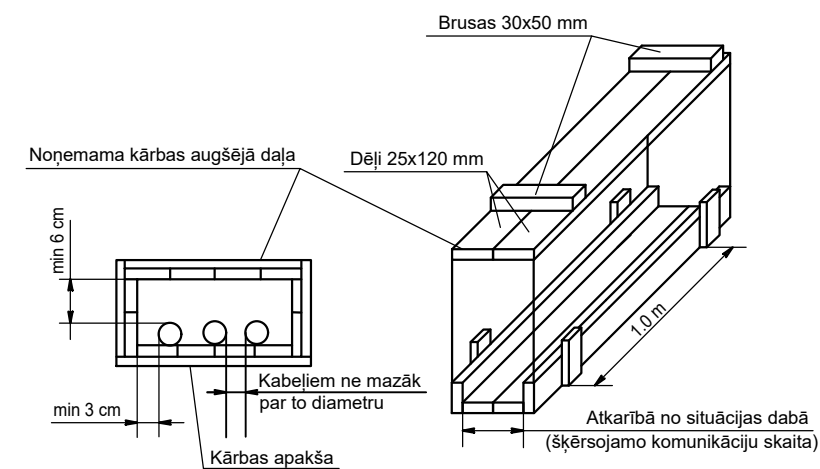


Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai

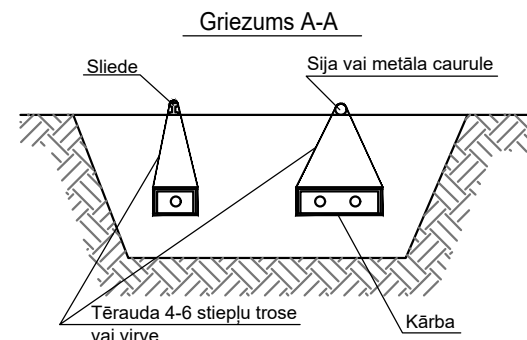

PIEZĪME:
1. Pie attāluma $L \leq 1.0$ m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atrakšana un aizsardzība

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma garums nepārsniedzot 10m.
2. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšūfēt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos inženiertīklus.
3. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz nākamo posmu.



Rīga, Jelgavas iela 90
Tālrunis: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

PASŪTĪTĀJS:	
-------------	--

AS "Olaines ūdens un siltums"

OBJEKTS:

"Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve autoceļā Tīreļi-Atkr. izgāztuve (CA005), Grēnēs, Olaines novadā"

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums: Esošo inženierkomunikāciju aizsardzība	Līguma Nr.23/193/3-11		
					Arhīva Nr. 2023-UK/957-40		
Būvpr.d.v.	J.Kauranens		03.2024		Mērogs: b.m		
Izstrādāja	L. Ozola		03.2024		Stadija	Lapas	Ras.Nr.
					BP		DOP-6