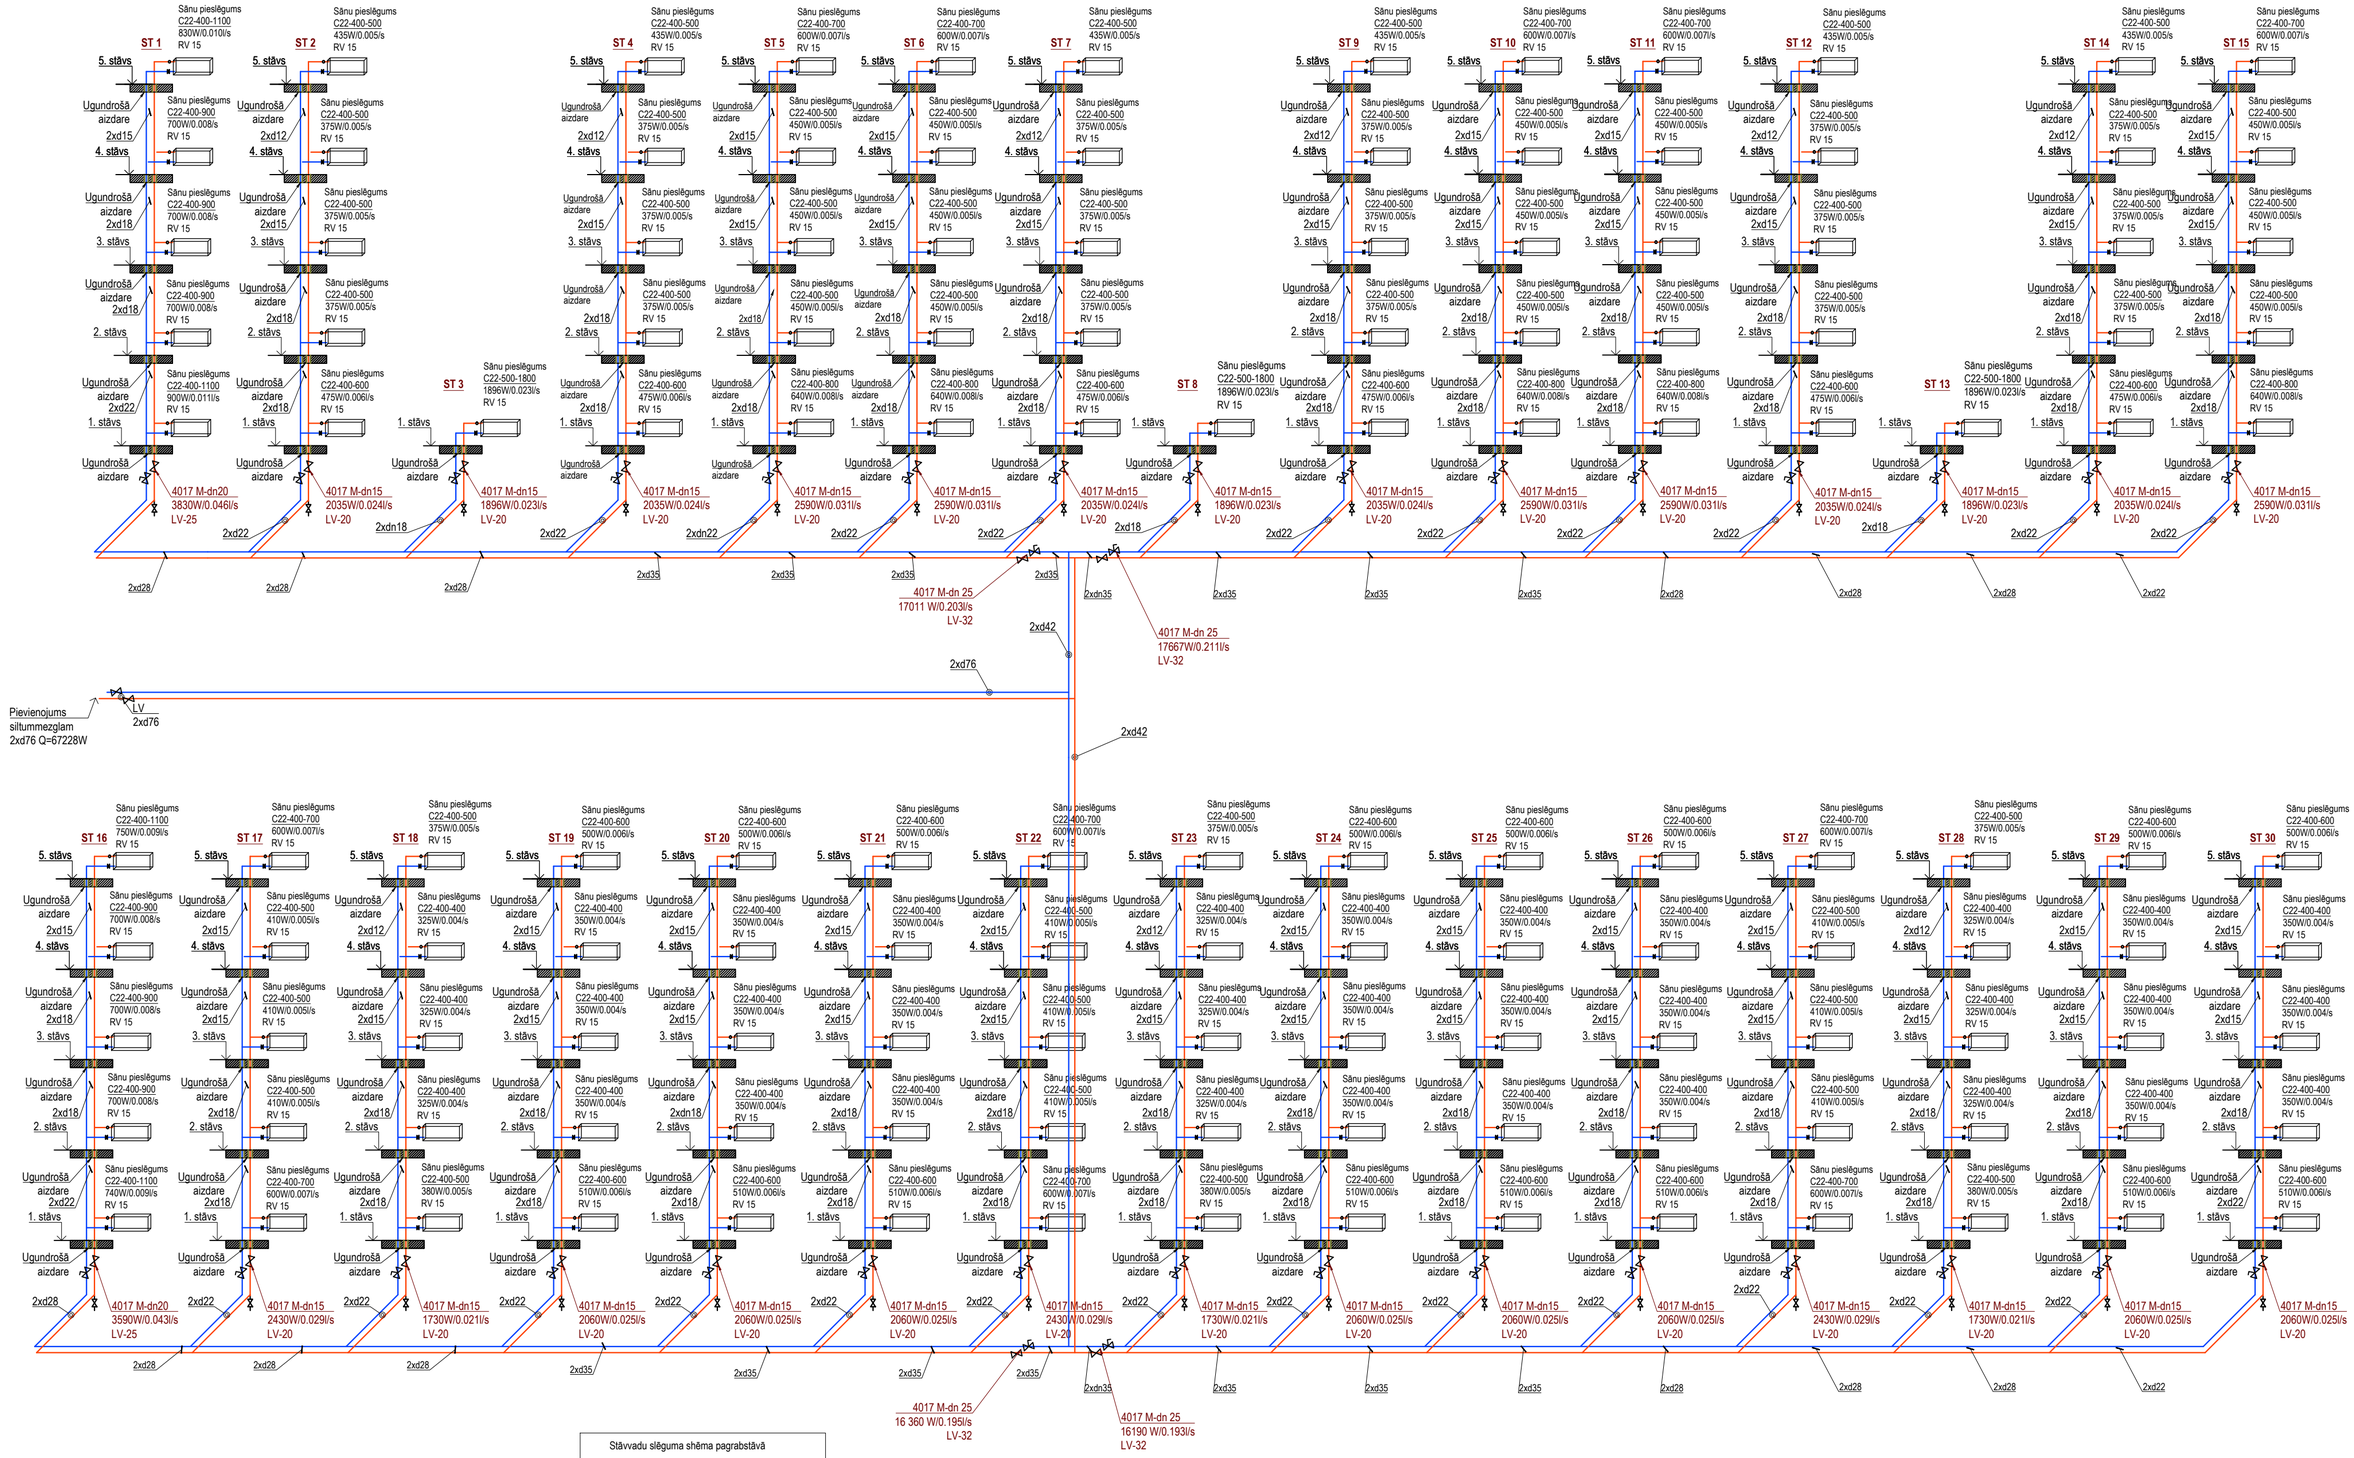

Stāvvadu slēguma shēma pagrabstāvā



Piezīmes:

1) Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.
2) Caurulvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsdrošā aizdare.
3) Uz radiatoriem paredzēta alokatoru montāža.
4) Radiatoriem paredzēta termostatu vārstu un termostatu galvas montāža. Kāpņu telpā termogalvas ar atslēgu regulējamas.
5) Pirms radiatoru pasūtīšanas un montāžas pārbaudīt radiatoru izmērus un iespēju iemontēt esošajā vietā pēc fakta.

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv	LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS		
Būvniecības ierosinātājs:	**A/S "Olaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114**		
Būvprojekta nosaukums:	**Apkures sistēmas atjaunošana**		
Objekta adrese:	**Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines novads, LV-2114**		
BPDV	**V.Meļihovs**	**23.10.2023.**	
Izstrādāja	**M.Ancāns**	**23.10.2023.**	
Lapas nosaukums:	**Apkures sistēmas aksonometriskā shēma 1.daļa.**		

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
b/m	23022023	23022023	-	AVK-4	-	