


Baltcom gaisvada kabeļi starp ēkām


Baltcom statnīšs.
Pie statņa citus kabeļus izņemot
Baltcom piederošos nestiprināt

Orientējoši Baltcom sadales skapis. Precizēt
izvietojumu izsaukot
Baltcom speciālistu.

Baltcom gaisvada kabeļi starp ēkām

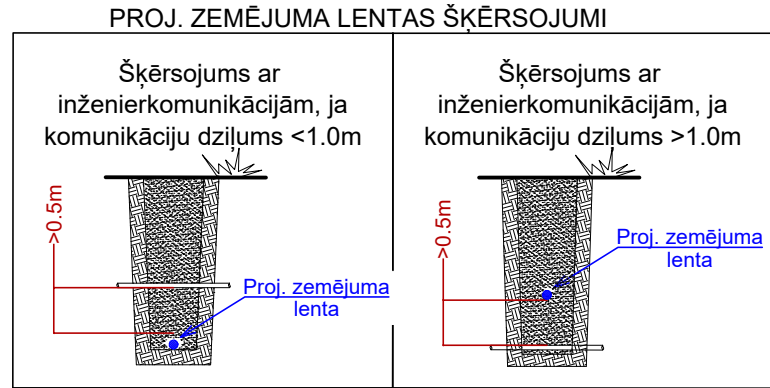

- PIENĒMTIE ELT DAĻAS APZĪMĒJUMI
- No augstsprieguma izolēts novedējs HVC-85
 - RD-10 tērauda apakdzelzs (izolēta)
 - Karsti cinkota tērauda lēta 30x3,5mm
 - Zemējuma elektrods
 - Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs
 - Stieples turētājs jumtam
 - Stieples turētājs fasādei
 - Aktīvais zibens uztvērējs
 - CDR UNIVERSAL - zibensspērienu uzskaites ierīce
 - Kontrolmērījumu klemme PVC kastē

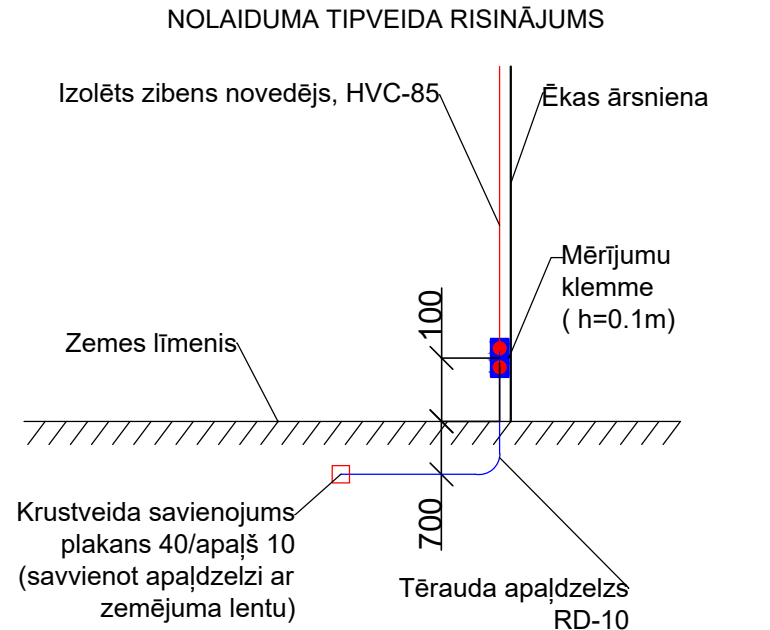

PIEZĪMES

- Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas noteikumiem.
- Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju

Adrese:
Būvniecības
Būvprojekta
nosaukums:
Lapas
nosaukums:
ZEMĒJUMA PLĀNS

A/S "Olaimes ūdens un siltums", reģistrācijas Nr.
50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

Zibenssargsardības sistēmas izbūve

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines novs., LV-2114

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
1:250	23022023	23022023	-	ELT-2	-	-